

# Störungsüberwachung Störungsmeldung

## Bosch Junkers Gasheizung Condens 7000F




Einstellung in **COMOTIX®** App:

Alarm wenn


- Kontakt geöffnet wird (NC normally closed)
- Kontakt geschlossen wird (NO normally open)

**Sammelstörung**  
**Ausgang A0**  
L  
und  
N

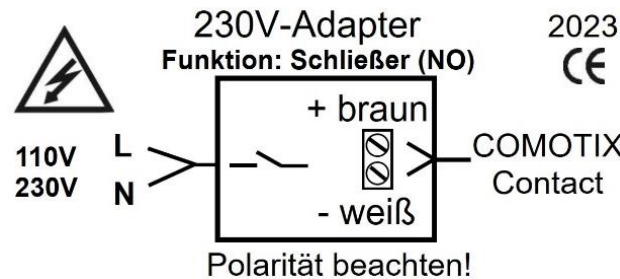

Artikel-Nr. 102796

Artikel-Nr. 102569

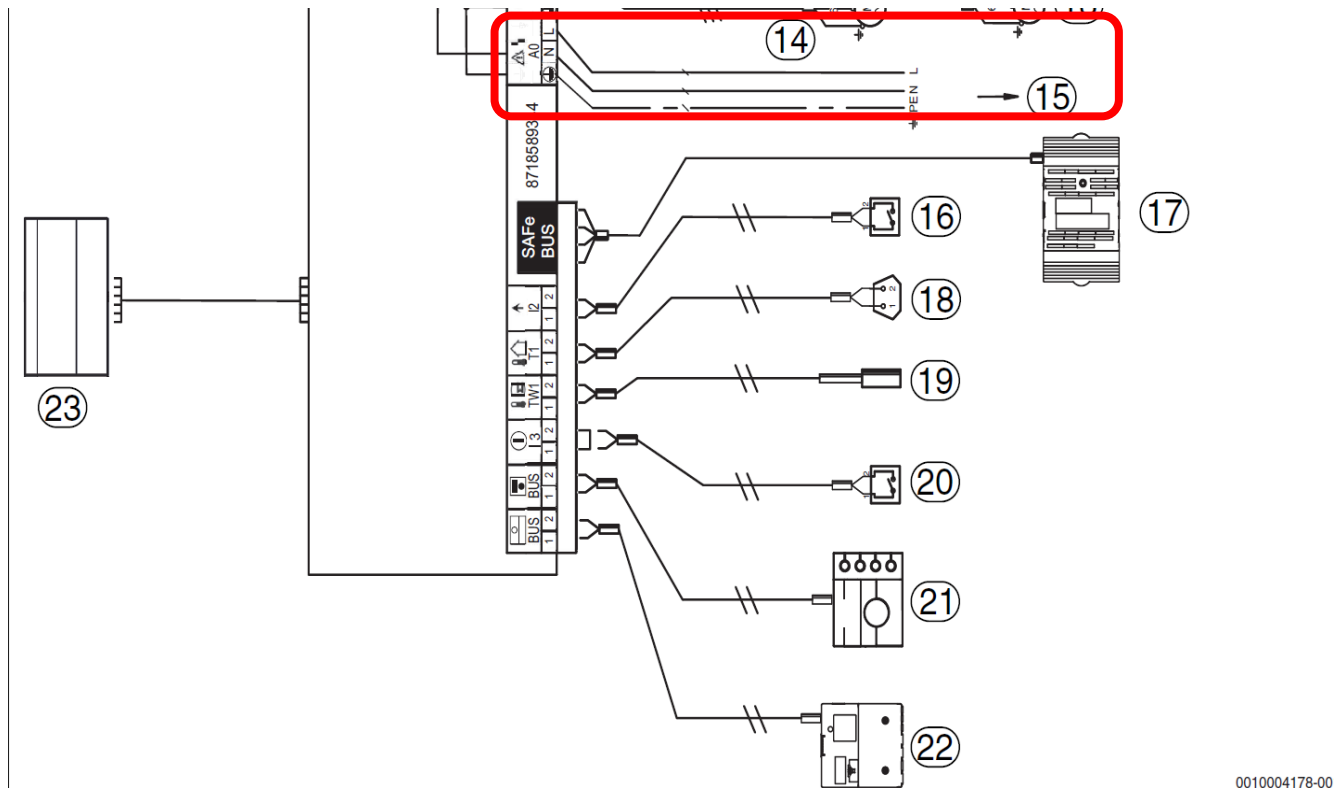

## Störungsüberwachung / Störungsmeldung für Junkers-Bosch Gas-Brennwertkessel Bosch Junker Condens 7000F

Bild 82 Anschlussplan Regelgerät MX25

- |  |   |
|--|---|
| [1] Hauptschalter                                      | [13] PC0 - Heizungspumpe  |
| [2] Sicherung 6,3 A                                    | [14] PC0 - Zubringerpumpe   |
| [3] Schutzkleinspannung                                | [15] A0 - Sammelstörungsmeldung 230 V AC, maximal 3A                |
| [4] Steuerspannung 230 V                               | [16] I2 - Warmeanforderung (extern)                                 |
| [5] IN - Netzeingang                                   | [17] SAFe - Verbindung zum Feuerungsautomaten                       |
| [6] SAFe - Netzversorgung Feuerungsautomat, 230 V/50Hz | [18] T1 - Außentemperaturfühler                                     |
| [7] SI - Sicherheitskomponente 1                       | [19] TW1 - Warmwasser-Temperaturfühler                              |
| [8] SI - Sicherheitskomponente 2                       | [20] I3 - externe Verriegelung (die Brücke bei Anschluss entfernen) |
| [9] OUT - Netzversorgung Funktionsmodule, 230 V/50 Hz  | [21] BUS - Verbindung zu Bedieneinheit                              |
| [10] PW1/VW1 - DWV 3-Wege-Ventil                       | [22] BUS - Verbindung zu Funktionsmodulen                           |
| [11] PW1 - Speicherladepumpe                           | [23] Bedieneinheit  |
| [12] PW2 - Zirkulationspumpe                           |   |