

LED Emergency Exit Sign

Instruction Leaflet


PRODUCT SPECIFICATION

Electrical Classification: Class II
Voltage: 220-240V, 50/60Hz
Emergency duration: 3 hours
Ingress Protection: IP65
Rated Wattage: 3W
Color Temp.: 6000K

MODEL



DIMENSIONS

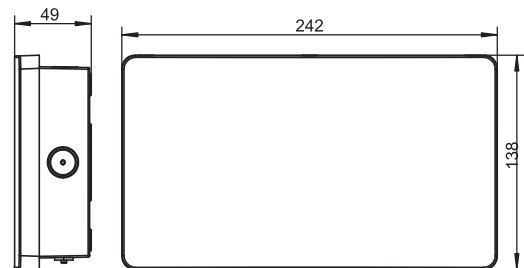

EMERGENCY TERMINATIONS



SUGGESTED METHOD OF INSTALLATION

Read Instructions and check you have all the tools and accessories to complete the installation correctly

Important Information

We recommend that luminaires are installed by a qualified electrician.

We will not accept responsibility for any claims arising from a poor installation.

The light source of this luminaire is not replaceable when the light source reaches end of life, the whole luminaire must be replaced.

Battery Replacement

Recommended Maximum Life battery - 2 years. After this term, it is necessary to replace the battery.

The battery can be replaced Only run when the power is off. When connected to a 230V network,

The built-in rechargeable battery as indicated by the green indicator. Minimum charge time battery after the first power on 24 hours. When reducing the operating time light indicator in emergency mode Replace the battery.

Battery charging

When connected to a 230V network, The built-in rechargeable battery as indicated by the green indicator.

Minimum charge time battery after the first power on 24 hours. When reducing the operating time light indicator in emergency mode Replace the battery.

NL Nederlands – Instructiehandleiding LED Nooduitgangsbord

Productspecificatie

- **Elektrische classificatie:** Klasse II
- **Spanning:** 220–240V, 50/60Hz
- **Noodduur:** 3 uur
- **IP-waarde:** IP65
- **Vermogen:** 3W
- **Kleurtemperatuur:** 6000K

Aanbevolen installatiemethode

Lees de instructies en controleer of je alle benodigde gereedschappen en accessoires hebt om de installatie correct uit te voeren.

Belangrijke informatie

- Wij raden aan om de armatuur te laten installeren door een erkend elektricien.
- Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor claims die voortkomen uit een verkeerde installatie.
- De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van de levensduur bereikt, moet de volledige armatuur worden vervangen.

Batterij vervangen

- Aanbevolen maximale levensduur van de batterij: 2 jaar. Daarna moet de batterij worden vervangen.
- De batterij mag alleen worden vervangen wanneer de stroom is uitgeschakeld.
- Wanneer aangesloten op 230V, wordt de ingebouwde oplaadbare batterij opgeladen (groen indicatorlampje).
- Minimale oplaadtijd bij eerste ingebruikname: 24 uur.
- Wanneer de brandduur in noodmodus afneemt, vervang dan de batterij.

Batterij opladen

- Bij aansluiting op 230V wordt de ingebouwde oplaadbare batterij opgeladen (groen indicatorlampje).
- Minimale oplaadtijd na eerste installatie: 24 uur.
- Neemt de noodbrandduur af, vervang dan de batterij.

DE Deutsch – Anleitung LED-Notausgangsleuchte

Produktspezifikation

- **Elektrische Klassifizierung:** Klasse II
- **Spannung:** 220–240V, 50/60Hz
- **Notlichtdauer:** 3 Stunden
- **Schutzart:** IP65
- **Leistung:** 3W
- **Farbtemperatur:** 6000K

Empfohlene Installationsmethode

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und prüfen Sie, ob alle notwendigen Werkzeuge und Zubehörteile vorhanden sind.

Wichtige Informationen

- Wir empfehlen, die Leuchte von einem qualifizierten Elektriker installieren zu lassen.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstehen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn das Leuchtmittel das Ende seiner Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

Batteriewechsel

- Empfohlene maximale Lebensdauer der Batterie: 2 Jahre. Danach muss die Batterie ersetzt werden.
- Der Batteriewechsel darf nur bei ausgeschalteter Stromversorgung erfolgen.
- Bei Anschluss an 230V wird der integrierte Akku geladen (grüne Anzeige).
- Minimale Ladezeit bei Erstbetrieb: 24 Stunden.
- Wenn die Notlaufzeit kürzer wird, ersetzen Sie die Batterie.

Batterieladung

- Bei Anschluss an 230V wird der integrierte Akku geladen (grüne Anzeige).
- Minimale Ladezeit nach der ersten Inbetriebnahme: 24 Stunden.
- Wenn die Leuchtdauer im Notmodus abnimmt, ersetzen Sie die Batterie.

FR Français – Notice de l'éclairage de sortie de secours LED

Caractéristiques du produit

- **Classification électrique** : Classe II
- **Tension** : 220–240V, 50/60Hz
- **Autonomie en mode secours** : 3 heures
- **Indice de protection** : IP65
- **Puissance** : 3W
- **Température de couleur** : 6000K

Méthode d'installation recommandée

Lisez attentivement les instructions et assurez-vous d'avoir tous les outils et accessoires nécessaires pour une installation correcte.

Informations importantes

- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les réclamations résultant d'une installation incorrecte.
- La source lumineuse n'est pas remplaçable. À la fin de sa durée de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

Remplacement de la batterie

- Durée de vie maximale recommandée : 2 ans. Après cette période, remplacez la batterie.
- Le remplacement doit se faire uniquement lorsque l'alimentation est coupée.
- Une fois raccordée au 230V, la batterie rechargeable interne se charge (indicateur vert).
- Durée minimale de charge initiale : 24 heures.
- Si l'autonomie en mode secours diminue, remplacez la batterie.

Charge de la batterie

- Une fois branchée au 230V, la batterie interne se charge (indicateur vert).
- Durée minimale de charge après première mise sous tension : 24 heures.
- Si la durée de fonctionnement en mode urgence diminue, remplacez la batterie.

DK Dansk – LED Nødudgangsskilt – Brugsvejledning

Produktspecifikationer

- **Elektrisk klassifikation:** Klasse II
- **Spænding:** 220–240V, 50/60Hz
- **Nødvarighed:** 3 timer
- **IP-klassifikation:** IP65
- **Effekt:** 3W
- **Farvetemperatur:** 6000K

Anbefalet installationsmetode

Læs instruktionerne grundigt, og kontroller, at du har alle nødvendige værktøjer og tilbehør til korrekt installation.

Vigtig information

- Vi anbefaler, at armaturet installeres af en autoriseret elektriker.
- Vi påtager os intet ansvar for skader som følge af forkert installation.
- Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.

Udskiftning af batteri

- Anbefalet maksimal levetid for batteriet: 2 år. Derefter skal batteriet udskiftes.
- Batteriet må kun udskiftes, når strømmen er slukket.
- Når tilsluttet 230V, oplades det indbyggede genopladelige batteri (grønt indikatorlys).
- Minimum opladningstid ved første ibrugtagning: 24 timer.
- Hvis driftstiden i nødtilstand reduceres, skal batteriet udskiftes.


Opladning af batteri

- Når tilsluttet 230V, oplades det indbyggede batteri (grøn indikator).
- Minimum opladningstid efter første tænding: 24 timer.
- Hvis driftstiden i nødtilstand bliver kortere, skal batteriet udskiftes.


INSTALLATION

1


Isolate mains power

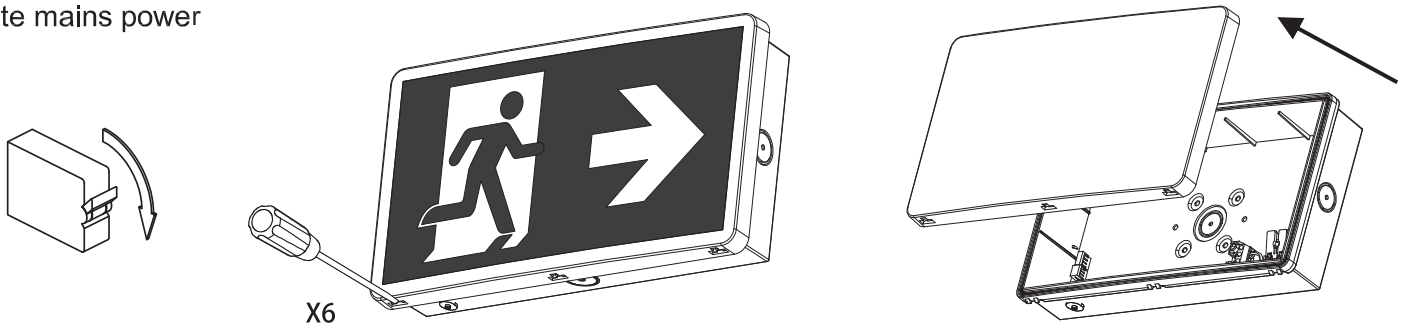


2

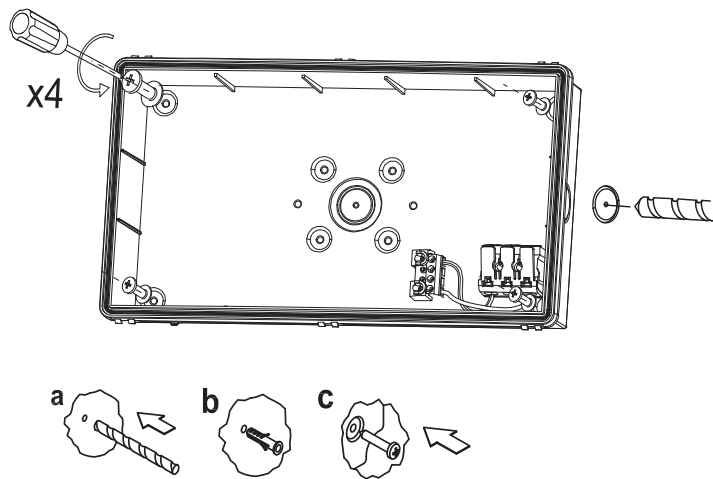


3

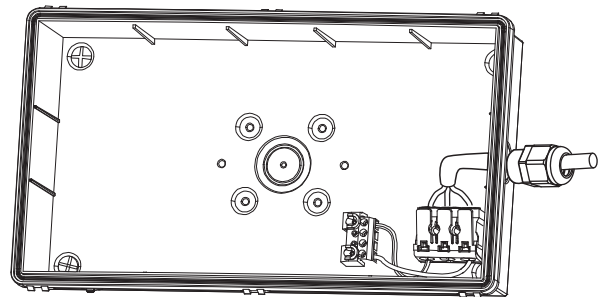

4

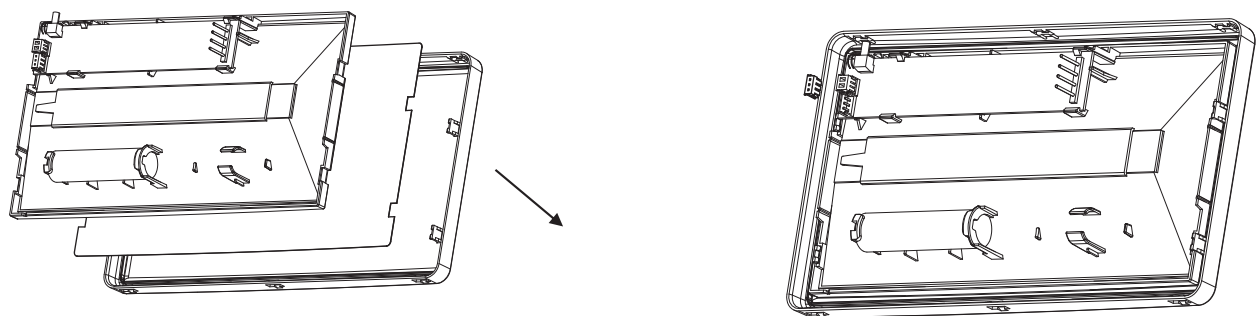

5

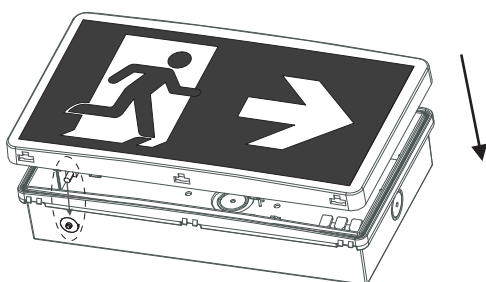

6

